



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПО КРАСНОПЕРЕКОПСКОМУ И
ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНАМ

ул. Шевченко, 2, г. Краснопереконск, 296000
E-mail: TO_Krasnoperekopsk@82.rosпотребнадзор.ru
телефон/факс 3-13-86

Главе Администрации
Сусанинского сельского
поселения

Банчук Геннадий Григорьевич

296332 Республика Крым
Первомайский район
с.Сусанино,
ул.Трудовая,16

susanino@pervmo.rk.gov.ru

21.01.2019 г. № 16-02-00085-19

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый Геннадий Григорьевич!

Территориальный отдел по Краснопереконскому и Первомайскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю информирует, что в соответствии с требованиями Федеральных законов от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», в 2018 году осуществлялся производственный контроль за качеством питьевой воды предприятием ООО «Крымская водная компания» и контроль в рамках социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Крым и г.Севастополю».

Уведомляем Вас, что по результатам производственного контроля качества питьевой воды ООО «Крымская водная компания» и по результатам исследований, проводимых в рамках социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Крым и г.Севастополю», показатели проб питьевой воды, отобранных в течение 2018г. на территории Первомайского района не соответствуют нормативам качества питьевой воды по следующим показателям (в таблице указаны скважины, населенные пункты и показатели по которым вода питьевая не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»):

Просьба из общего списка выбрать и ознакомиться с данными по своему сельскому поселению.

№	Населенный пункт	сульфаты	Хлориды мг/л	Жесткость мг-экв/л	Нитраты мг/л	Сухой остаток мг/л
1	ул.Майская скважина №3270 пгт.Первомайское	-	631,0	17,5	-	1709,0
2	ул.Горького скважина № 3150 пгт Первомайское	578,0	988,1	24,7	-	2322,2
3	с.Гришино скв.№ 3333 скв.№3004 скв.№3325	1163,7 1139,7 1110,9	735,2 723,0 710,7	27,9 27,2 26,7	-	2544,0 2701,2 2615,4
4	с.Панфилово скв. 3227	1334,6	2254,7	38,4	-	нет данных
5	с.Сары-Баш скважина 3031	-	377,4	18,5	-	нет данных
6	с.Алексеевка скважина 3036 скважина 3035	-	-	12,5 9,7	-	-
7	с. Кормовое скв. №3103	-	784,2	16,5	-	-
8	с. Ровное скважина 3219	-	-	9,4	-	-
9	пгтПервомайское скв.№3272	-	845,5	21,0	-	2027,6
10	пгтПервомайское скв.№3154 ЦРМ	-	1011,9	25,3	-	2258,2
11	с.Пшеничное скважина 3147	627,0	738,1	21,6	-	1971,0
12	с.Калинино скважина 3333 скв.№ 3334	-	-	7,6	-	1196,6
13	с.Открытое (скважина 3251)	-	612,7	14,6	-	1622,2
14	с.Войково (скважина 3242)	700,9	1053,8	27,5	61,95	2627,4
15	с.Войково (скважина 3243)	-	422	12,8	82,4	1412,0
16	с.Каштановка (скважина 3139)	-	352,9	13,3	110,6	1095,0
17	с. Дмитриевка (скважина 3245)	-	-	10,4	-	-
18	с.Каменка (скважина 3309)	не	иссс	ледо	ва	лось
19	с.Матвеевка скважина 3339 скв. №3269	-	690,5	16, 16,3	-	1672,6 1133,4
20	с.Степное скважина 3064	-	-	13,6	61,04	-
21	с.Степное скважина 3061	777,7	529,4	21,5	-	1913,8
22	с.Свердлово скважина 3141	-	-	14,0	-	-
23	с.Упорное	-	-	-	-	-

	скважина 3156			14,3		1081,2
24	с. Правда скважина 3340 скв. №3351 скважина №3341	1351,5 622,2	931,3 392,1 968,0	36,5 23,0	-	3185,8
25	с.Черново скважина №3118	-	-	13,5	-	
26	с. Островское скважина №3348 скважина №3260 скважина №3210		539,2 549,0 538,1			не предст 1164,4
27	с.Снегирёвка скважина 3266		598,0	-	-	нет данных
28	с.Арбузово (скважина 3350)	-	390,5	18,3	-	-
29	с.Макаровка скважина 3269	-	460	17,2	51	1612
30	с.Еленовка скважина 3345	-	-	-	-	нет данных
31	с.Тихоновка скважина №3097	-	735,2	16,3	-	нет данных
32	с.Новая деревня скважина 3340	-	431,3	-	-	нет данных
33	с.Крестьяновка скважина 3108 скважина №3116	614,5 511,8	710,7 1115,1	25,7 23,9	-	нет дан. 2416,4
34	с.Привольное скважина №3031	763,3	-	12,6	-	нет данных
35	с.Левитановка (скважина №3335)	614,5	411,7	16,1	-	1534,2
36	с.Братское скважина № 3342 скважина №3332 скважина №3331	1351,5 696,1 -	931,3 919,0 906,8	36,5 26,4 36,6	- 59,13	нет д 2294,6 2587,6
37	с.Выпасное скважина № 3020	768,1	1164,1	26,8	-	нет данных
38	с.Гвардейское скважина №3299 скважина №3301 скважина №3293 скважина №3344	1351,5 - - -	931,3 551,4 551,4 551,4	36,5 - - -	- - - -	нет данных нет дан
39	с.Чапаево скважина №3100	-	781,0	15,2	-	1588,2
40	с.Стахановка скважина №3356	-	367,6	-	-	нет данных
41	с.Фрунзе скважина №3016 скважина №3343 скважина №3014	1327,5 1351,5 1168,5	1041,6 931,3 943,5	36,9 36,5 35,9	- - 65,81	нет д - 2993,4
42	с.Крыловка скважина №3090	545,4	549,0	19,1	-	1692,4
43	с.Абрикосово скважина №3041 скважина №3049	- -	588,2 578,4	15,2 15,0	- -	нет данных

	Нормативные показатели	2,6 ЕМФ	350 мг/л	не более 7 мг- экв/л (10**)	не более 45 мг/л	1000 мг/л (1500** мг/л
--	------------------------	------------	-------------	---	---------------------------	---------------------------------

Примечание:

**Величина указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населённом пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Согласно п. 6 статьи 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 года после получения уведомления, органы местного самоуправления поселений, городских округов до 1 марта 2019 г. обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем на семь лет с начала их реализации.


Согласно п.2 ст.23 Федерального закона № 416 –ФЗ от 07.12.2011г. органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

В соответствии с требованиями Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» п.9 статья 23--временная подача питьевой воды с отклонением от гигиенических нормативов допускается только при утверждении плана мероприятий по обеспечению качества воды, соответствующего гигиеническим нормативам.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.2.6.3. «...одновременно с принятием решения о временном отступлении от гигиенических нормативов, утверждается план мероприятий по обеспечению качества воды, соответствующего гигиеническим нормативам, включая календарный план работ, сроки их выполнения и объёмы финансирования».

С Уважением !

Начальник Территориального отдела
по Краснопереконскому и
Первомайскому районам
Роспотребнадзора
Панютина Т.И.

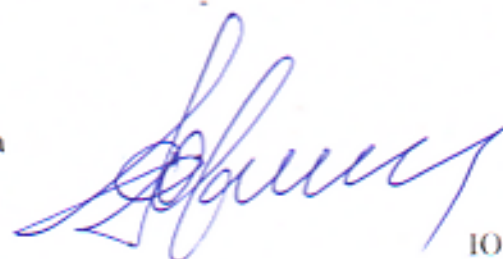

Ю. П. Сироткин